

Durée d'action du traitement

Pour le modèle **Oïdium de la vigne** sur www.agrometeo.ch

A quoi sert ce module ?

Le module **Durée d'action du traitement** permet de visualiser, directement sur le graphique du modèle Oïdium (Vitimeteo-Oïdium), jusqu'à quelle date un fongicide appliqué reste efficace. Il tient compte de deux facteurs : le dernier **produit** appliqué et l'**indice de risque** calculé par le modèle.

Comment accéder au module ?

Il existe **deux chemins** pour atteindre le graphique Oïdium :

1

Via AgroMaps (carte d'accueil)

Depuis la page d'accueil d'Agrometeo, cliquez sur le point d'une station sur la carte. Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur l'icône graphique à côté de Oïdium.

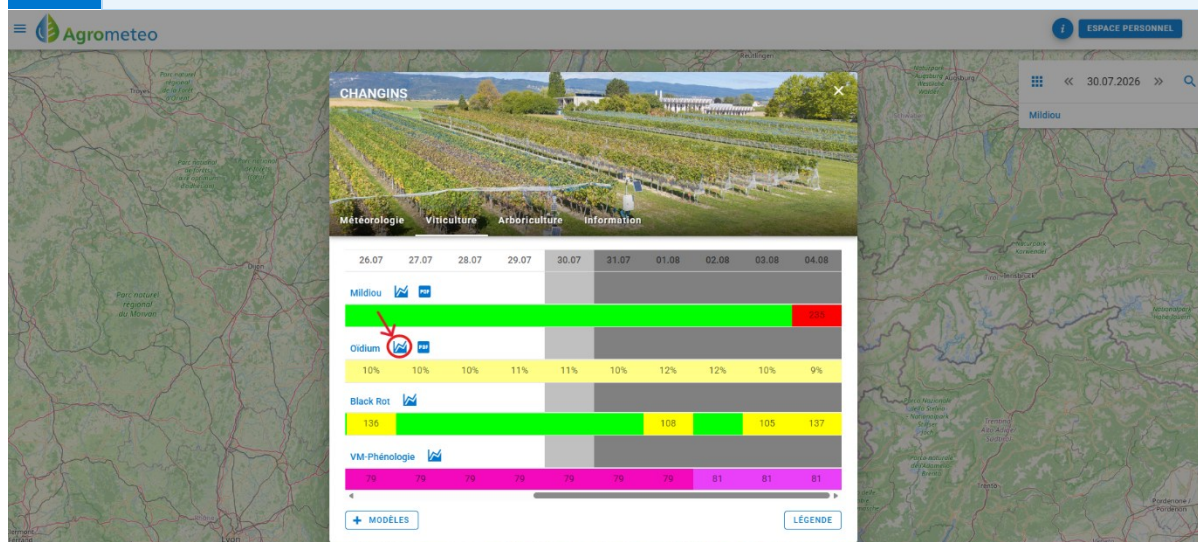


Fig. 1 -- Accès via AgroMaps : clic sur une station, puis icône graphique Oïdium.

2

Via le menu Viticulture

Dans la barre de navigation, cliquez sur Viticulture, puis sélectionnez Oïdium. Choisissez votre (ou vos) station (s) et la période souhaitée, puis cliquez sur Appliquer. Cliquez sur l'icône graphique à côté du nom de la station pour ouvrir le graphique.

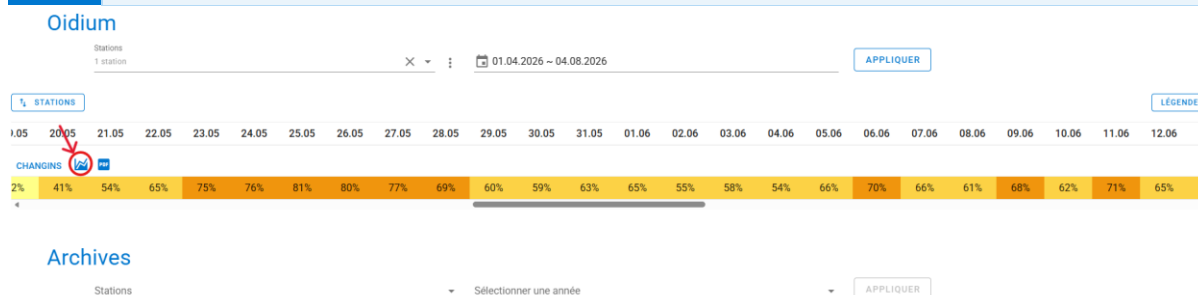


Fig. 2 -- Accès via le menu Viticulture > Oïdium.

Utilisation du module - étape par étape

3 Ouvrir le module depuis le graphique

Une fois sur le graphique Oïdium, cliquez sur le bouton « DUREE D'ACTION DU TRAITEMENT » situé en haut à droite de l'écran.

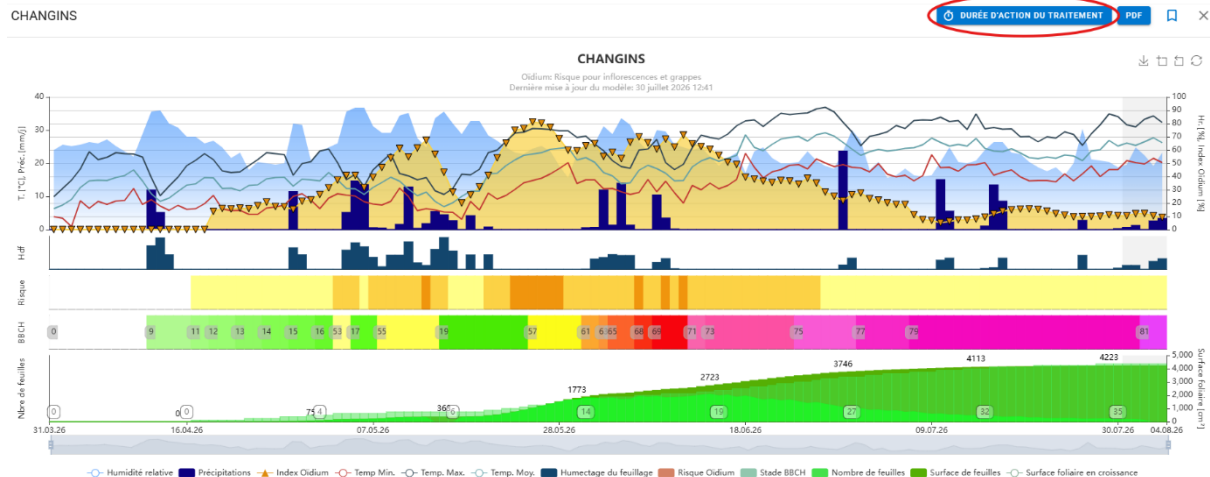


Fig. 3 -- Le bouton se trouve en haut à droite du graphique Oïdium.

4 Saisir les paramètres du traitement

Une fenêtre s'ouvre avec trois champs obligatoires :

1. Pression de maladie générale -- choisissez parmi :
Pression oïdium normale
Pression oïdium élevée
2. Produit | Classement -- sélectionnez le produit utilisé dans la liste déroulante.
3. Date du traitement -- saisissez la date (format jj.mm.aaaa) ou utilisez le calendrier.
4. Cliquez sur « AFFICHER LA DUREE D'ACTION » pour lancer le calcul.

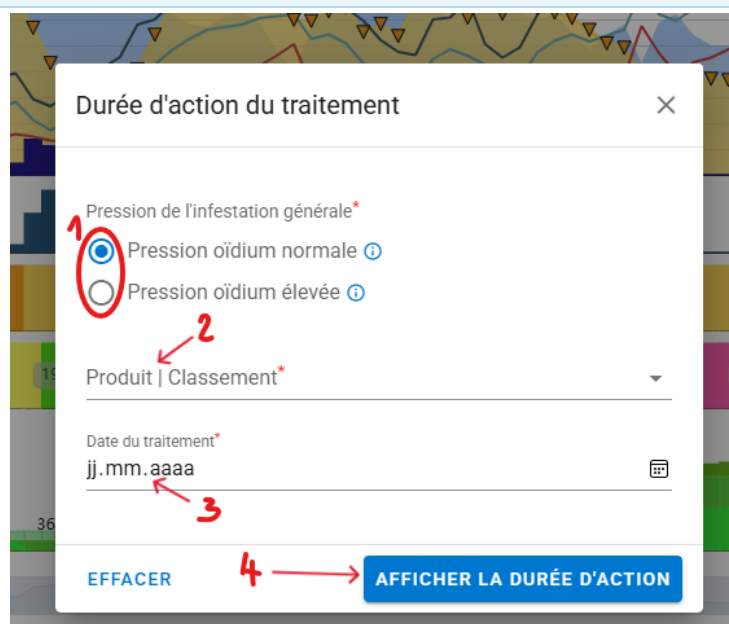


Fig. 4 -- Fenêtre de paramétrage : pression de maladie, produit, date et validation.

5 Lire le résultat sur le graphique

La durée de protection est représentée par une flèche bleue superposée à la ligne de risque. Un message apparaît en haut à droite et indique :

La date calculée de fin de la durée d'action

La raison principale de fin de protection (nombre de nouvelles feuilles non protégées ou surface foliaire non protégée)

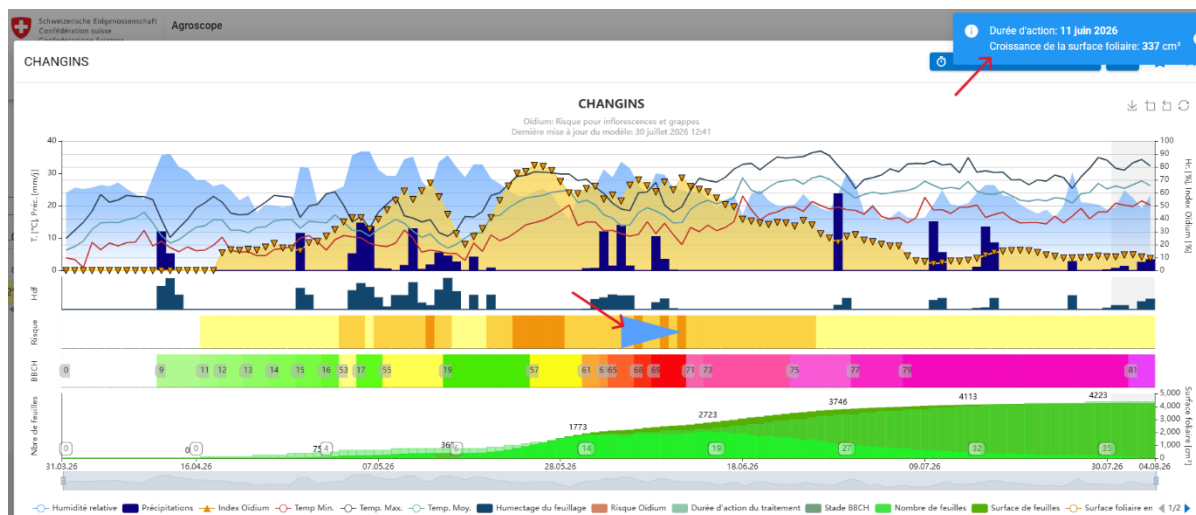


Fig. 5 -- Flèche bleue = durée d'action ; encadré = date de fin et croissance de la surface foliaire

Bon à savoir

Le bouton EFFACER permet d'effacer la flèche bleue.

Bon à savoir

Dans les **prévisions**, si la Durée d'action du Traitement est postérieure à la dernière date du graphique, la flèche devient transparente et le message donne l'information que la date de fin d'action du traitement est au-delà des prévisions disponibles.

Bon à savoir

Le **classement** des produits (1, 2 3 ou 4) est réalisé en fonction des caractéristiques du produit, l'efficacité et la présence de résistance. Ce classement est basé sur des expérimentations réalisées en Allemagne. Il peut varier d'une année à l'autre.

Bon à savoir

Une pression oïdium **normale** correspond à des lieux où la pression de maladie a été faible ou normale les années précédentes. Une pression oïdium **élevée** correspond à des lieux où la pression de maladie a été forte les années précédentes.